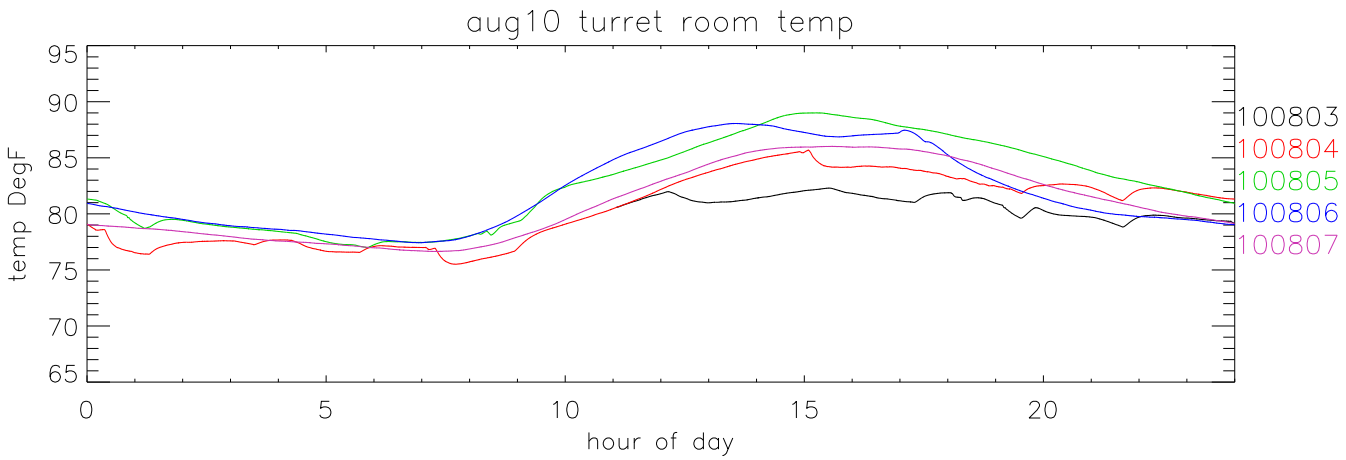
aug10 turret room temp
temp DegF
95
90
85
80
75
70
65
0
5
10
15
20
hour of day
100803
100804
100805
100806
100807

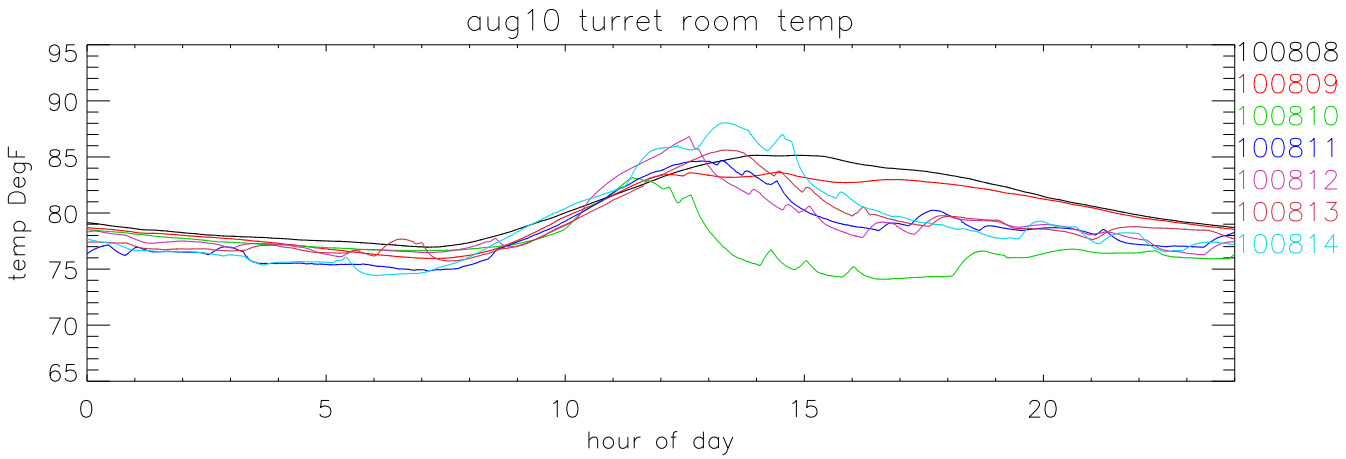
aug10 turret room temp
temp DegF
95
90
85
80
75
70
65
0
5
10
15
20
hour of day
100808
100809
100810
100811
100812
100813
100814

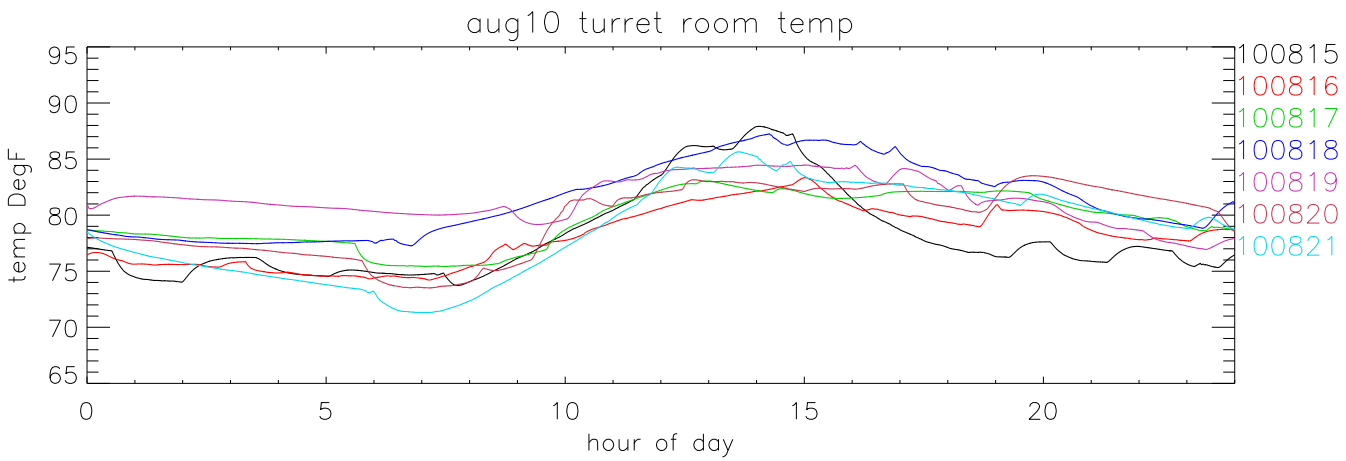
aug10 turret room temp
temp DegF
95
90
85
80
75
70
65
0
5
10
15
20
hour of day
100815
100816
100817
100818
100819
100820
100821

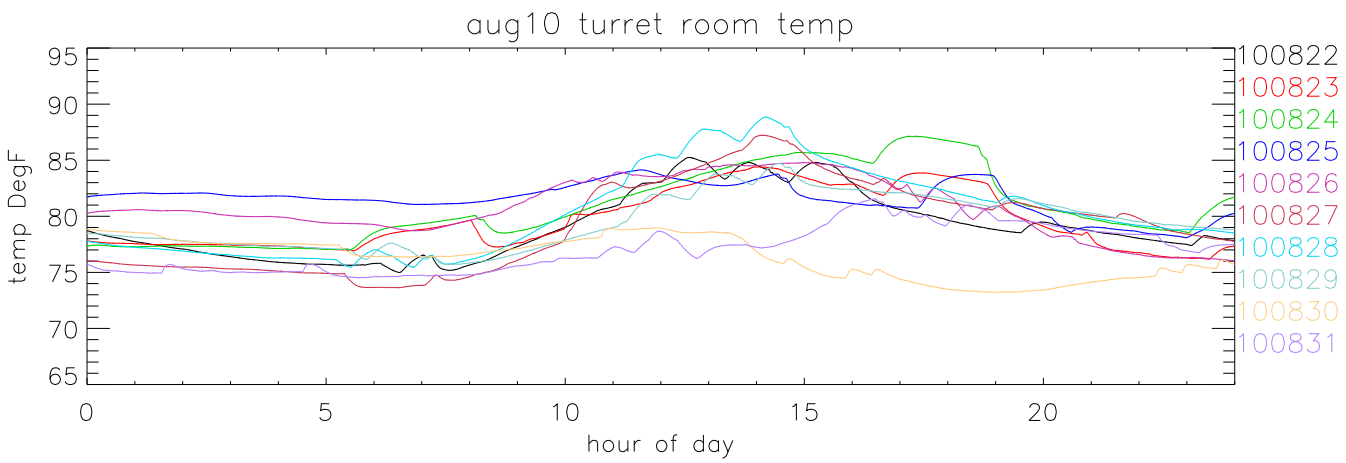
aug10 turret room temp
temp DegF
95
90
85
80
75
70
65
0
5
10
15
20
hour of day
100822
100823
100824
100825
100826
100827
100828
100829
100830
100831