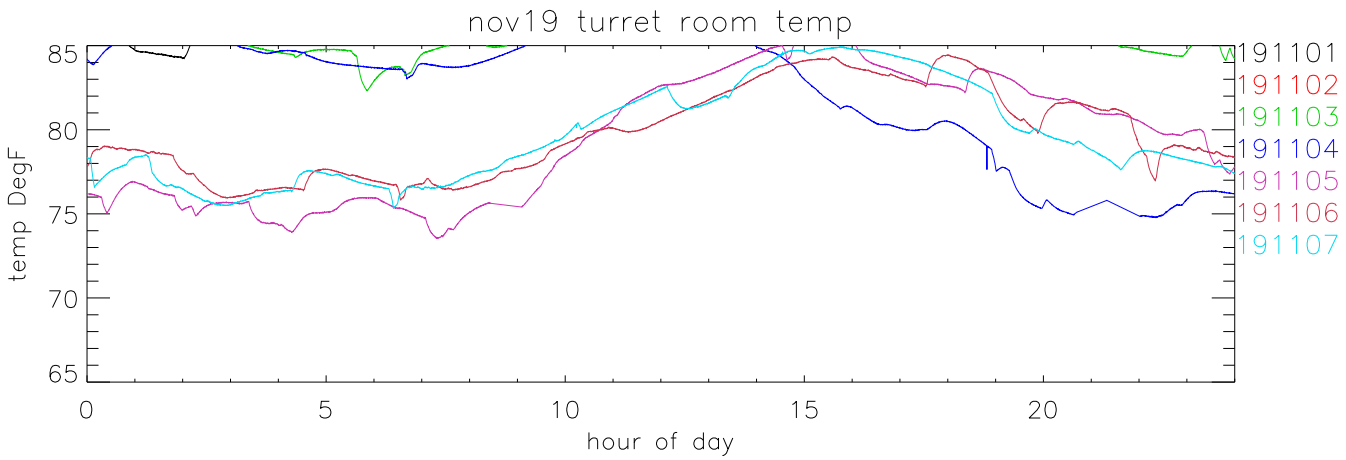
nov19 turret room temp
temp DegF
85
80
75
70
65
0
5
10
15
20
hour of day
191101
191102
191103
191104
191105
191106
191107

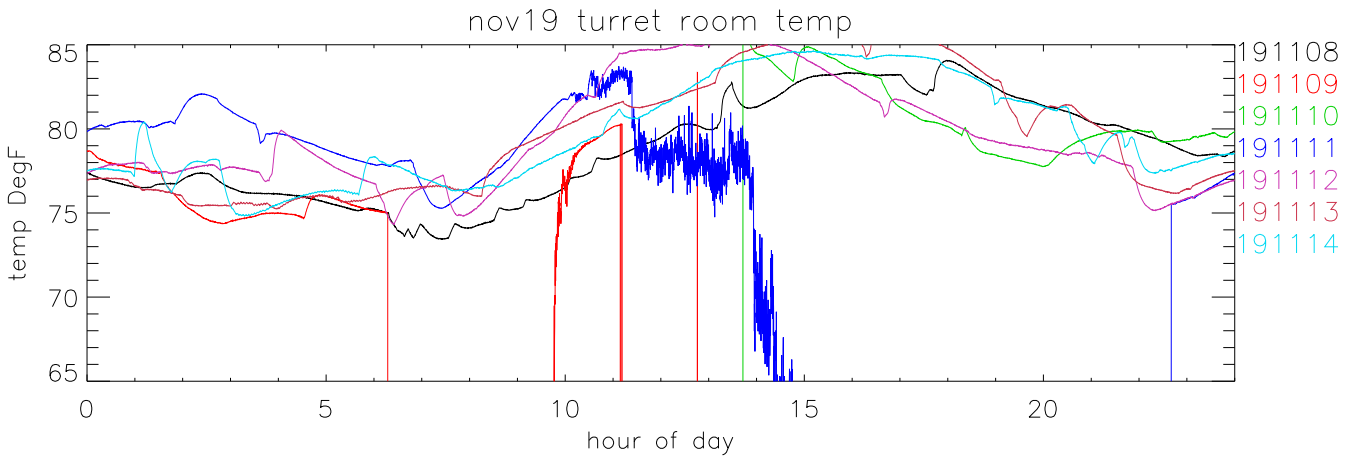
nov19 turret room temp
temp DegF
85
80
75
70
65
0
5
10
15
20
hour of day
191108
191109
191110
191111
191112
191113
191114

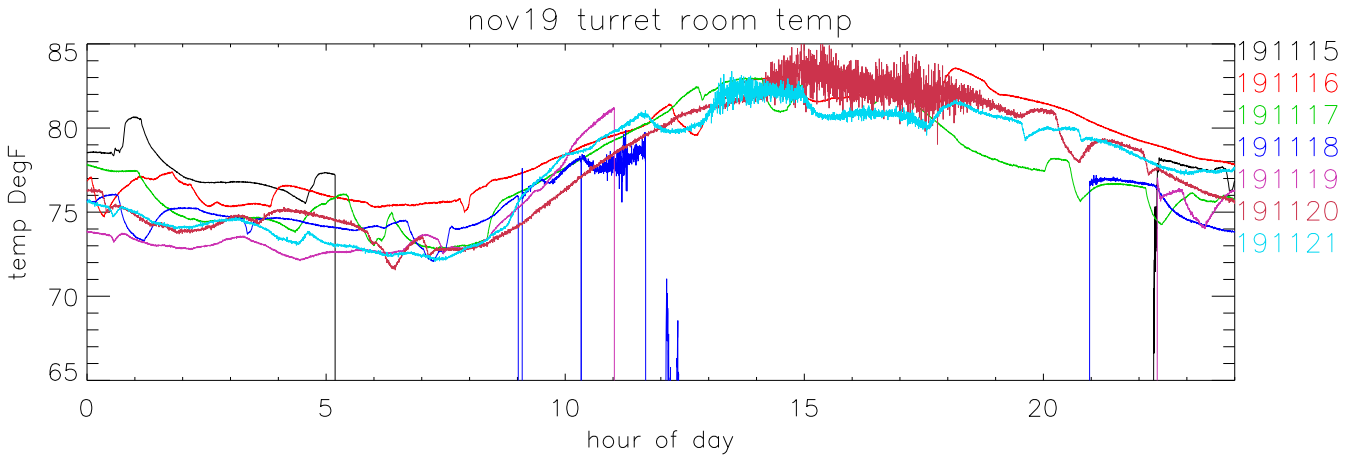
nov19 turret room temp
temp DegF
85
80
75
70
65
0
5
10
15
20
hour of day
191115
191116
191117
191118
191119
191120
191121

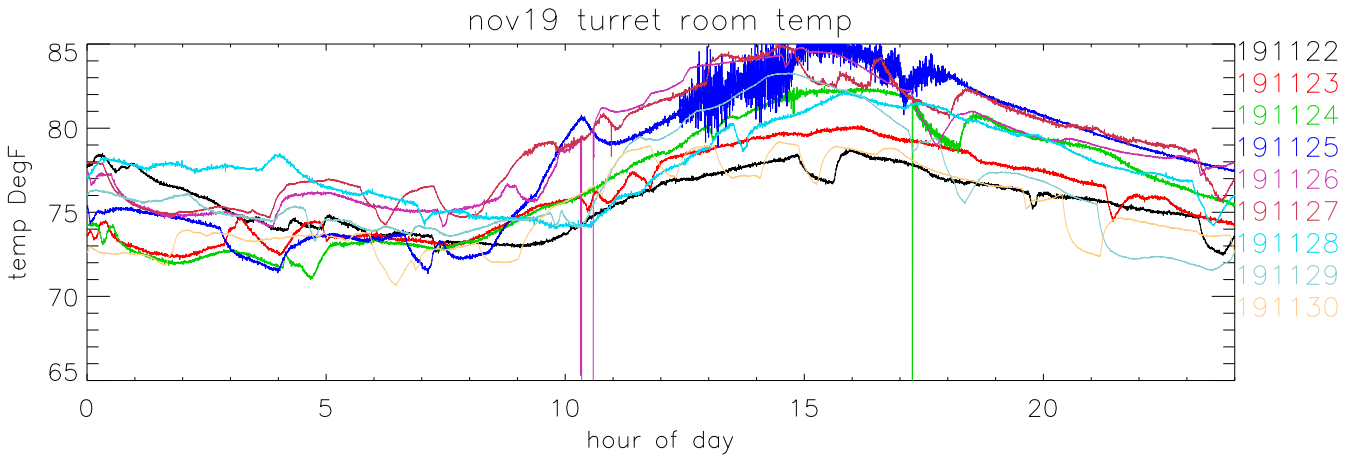
nov19 turret room temp
temp DegF
85
80
75
70
65
0
5
10
15
20
hour of day
191122
191123
191124
191125
191126
191127
191128
191129
191130